



**DEPARTAMENTO DE MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL**  
Semana comprendida del 10 al 16 de Agosto del 2014  
GUATEMALA, GUATEMALA

**TOTAL TRANSACCIONES EN EL MER**

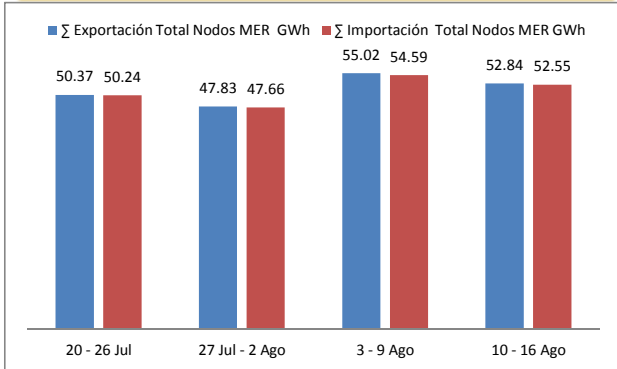

Fuente: Posdespachos Regionales, EOR


**PRECIOS NODALES PROMEDIO\* EXANTE Y EXPOST EN EL MER (US\$/MWh)**

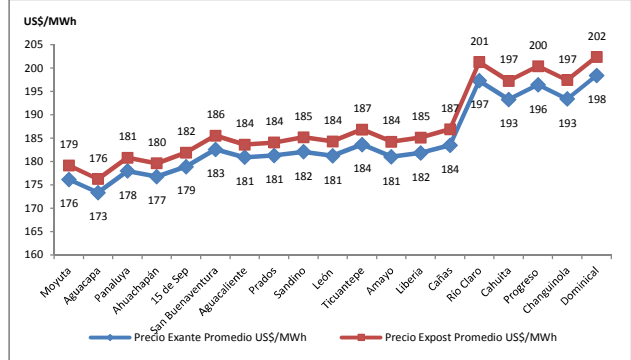

Fuente: Predespachos y posdespachos regionales, EOR

Notas: \*Corresponde a promedio simple de todas las horas de la semana.  
Los Precios Nodales Exante son calculados antes de la operación en tiempo real.  
Los Precios Nodales Expost son calculados después de la operación en tiempo real.


**INYECCIONES DE ENERGÍA POR PAÍS (MWh)**

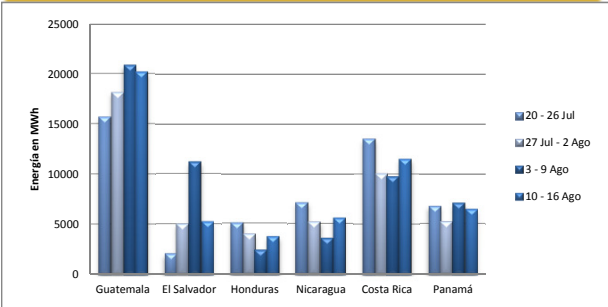

Semana	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Total Inyecciones MER
20 - 26 Jul	15,746	2,103	5,100	7,105	13,559	6,753	50,366
27 Jul - 2 Ago	18,191	5,075	4,003	5,229	10,090	5,243	47,832
3 - 9 Ago	20,917	11,210	2,416	3,617	9,797	7,068	55,025
10 - 16 Ago	20,217	5,280	3,747	5,595	11,536	6,463	52,837


Fuente: Posdespachos diarios, EOR

**RETIROS DE ENERGÍA POR PAÍS (MWh)**

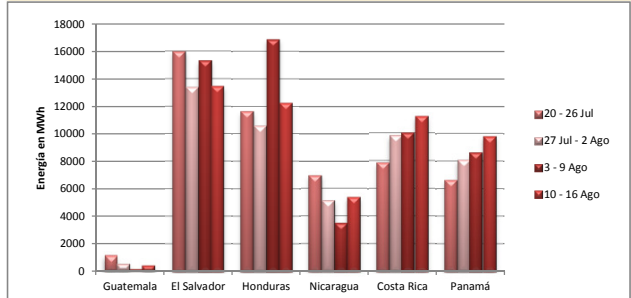

Semana	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Total Retiros MER
20 - 26 Jul	1,107	16,000	11,649	6,957	7,882	6,641	50,236
27 Jul - 2 Ago	503	13,415	10,605	5,154	9,861	8,118	47,655
3 - 9 Ago	140	15,344	16,889	3,512	10,052	8,655	54,592
10 - 16 Ago	402	13,472	12,262	5,374	11,230	9,813	52,552


**INTERCAMBIOS NETOS DE ENERGÍA EN LA REGIÓN (MWh)**

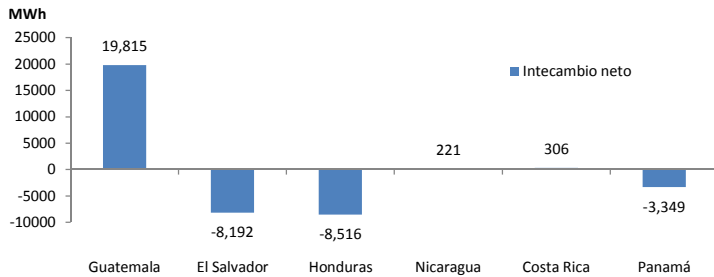

Se observa que Guatemala fue el mayor exportador neto en la región. Los importadores netos fueron El Salvador, Honduras y Panamá.


Fuente: Posdespachos diarios, EOR

### INYECCIONES DE ENERGÍA POR NODO

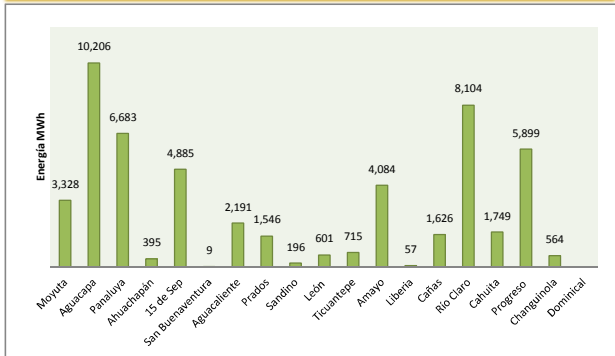

Fuente: Posdespachos diarios, EOR

### RETIROS DE ENERGÍA POR NODO

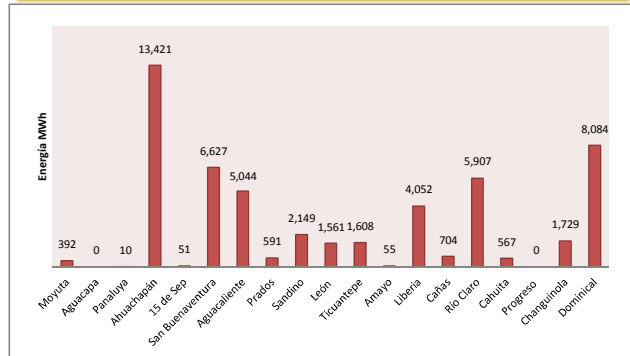


### EXPORTACIONES DE ENERGÍA DE GUATEMALA AL MER POR AGENTE

Agente Exportador	MWh semana	% Participación
<b>PQP</b>	581	3%
<b>San Diego</b>	3,565	18%
<b>ESI</b>	1,905	10%
<b>Energía San José</b>	853	4%
<b>EGEE-INDE</b>	1,546	8%
<b>Duke</b>	2,346	12%
<b>Concepción</b>	476	2%
<b>Central Agroindustrial Guatemalteca</b>	625	3%
<b>Santa Ana</b>	252	1%
<b>Poliwatt</b>	4,283	22%
<b>Mayoristas de Electricidad</b>	5	0%
<b>ECOE - INDE</b>	454	2%
<b>Econoenergía</b>	24	0.1%
<b>Comercia Internacional S.A.</b>	177	1%
<b>Electronova</b>	322	2%
<b>Energía para el Desarrollo</b>	1,400	7%
<b>Comegsa</b>	378	2%
<b>Comercializadora de Electricidad Centroamericana</b>	241	1%
<b>Central Comercializadora de Energía Eléctrica S.A.</b>	246	1%
<b>Total</b>	<b>19,679</b>	<b>100%</b>

Fuente: Programas diarios, AMM

### OFERTAS DE INYECCIÓN PROGRAMADAS (MWh)

Oportunidad	Contratos	Total Ofertas de Inyección
3,238	16,441	19,679

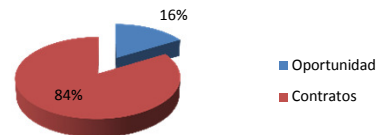

Fuente: Programas diarios, AMM

### CAPACIDADES MÁXIMAS DE TRANSFERENCIA ENTRE ÁREAS DE CONTROL DEL SER (MW)

Máximas Capacidades de Transferencia Norte → Sur (MW), 16 de Agosto de 2014					
	Guatemala - El Salvador + Guatemala - Honduras	El Salvador - Honduras	Honduras - Nicaragua	Nicaragua - Costa Rica	Costa Rica - Panamá
Mínima	250	260	200	160	60
Media	240	150	120	190	5
Máxima	200	170	100	80	36

\* Como referencia se tomó el último día de la semana en mención.

\* Restricción a la exportación y porteo Norte-Sur entre Costa Rica y Panamá por ejecución del SOLMANT 63 (indisponibilidad de la línea Tejar - Coronado), que reduce las Máximas Capacidades de Transferencia de 110 a 70 MW (de 06:00 a 16:59 horas) y de 100 a 60 MW (de 17:00 a 21:59 horas), desde el 23 de junio al 14 de septiembre 2014.

\* Restricción a la importación Norte - Sur de Panamá por restricciones en la red de transporte. La restricción estuvo vigente desde las 00:00 del 16/08/2014 hasta las 23:00 del 16/08/2014.

\* Restricciones al porteo N-S de Costa Rica por ejecución del SOLMANT 93 (Cambio protección sobre corriente por impedancia en el autotransformador#1 de la subestación la Caja). La restricción estuvo vigente desde las 11:00 del 16/08/2014 hasta las 12:00 del 16/08/2014.