



Intercambios netos de energía por país

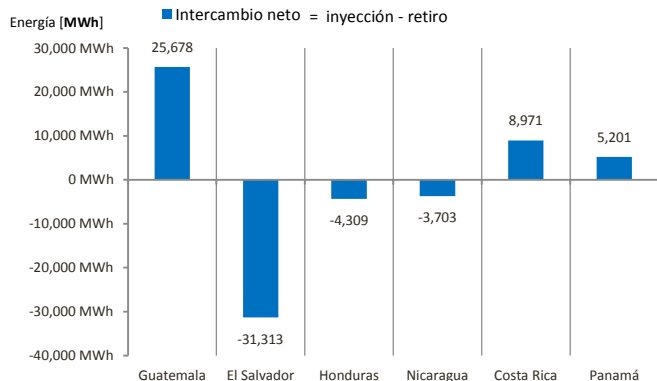

Fuente: Datos de posdespacho de la base de datos del EOR.

Precios nodales promedio ex ante y ex post

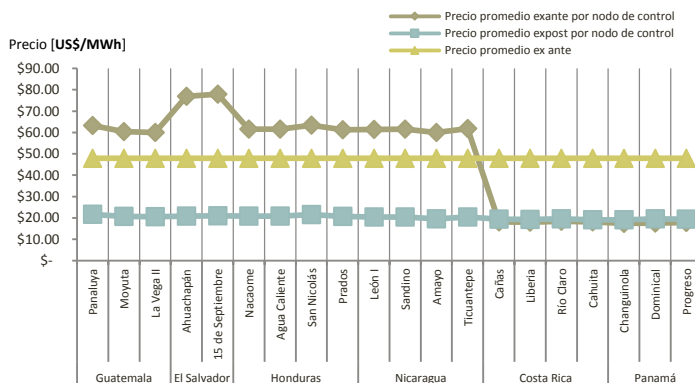

Fuente: Datos de posdespacho y predespacho de la base de datos del EOR.


¡Importante! Si usted está interesado en recibir el Monitor Semanal del Mercado Eléctrico Regional a su correo electrónico, puede suscribir [sus datos aquí](#).

Medición por nodo

País	Nombre	Energía [MWh]	
		Inyecciones	Retiros
Guatemala	La Vega II	9,028.34	-
	Moyuta	10,669.28	-
	Panaluya	5,986.33	6.23
El Salvador	Ahuachapán	-	19,571.42
	15 de Septiembre	-	11,741.95
Honduras	Agua Caliente	4,371.33	4,567.02
	Nacaome	7,378.10	-
	Prados	-	5,536.06
	San Nicolás	6.13	5,961.42
Nicaragua	Amayo	123.25	4,774.07
	León I	5,649.51	-
	Sandino	4,598.69	3.04
	Ticuanatepe	-	9,297.66
Costa Rica	Cahuita	-	3,403.84
	Cañas	9,484.67	-
	Liberia	4,816.86	121.47
	Río Claro	3,824.30	5,629.18
Panamá	Changuinola	3,393.42	-
	Dominical	-	3,808.17
	Progreso	5,615.60	-
Grand Total		74,945.81	74,421.54


Fuente: Datos de posdespacho de la base de datos del EOR.

Comparativo de energía neta y precio promedio nodal

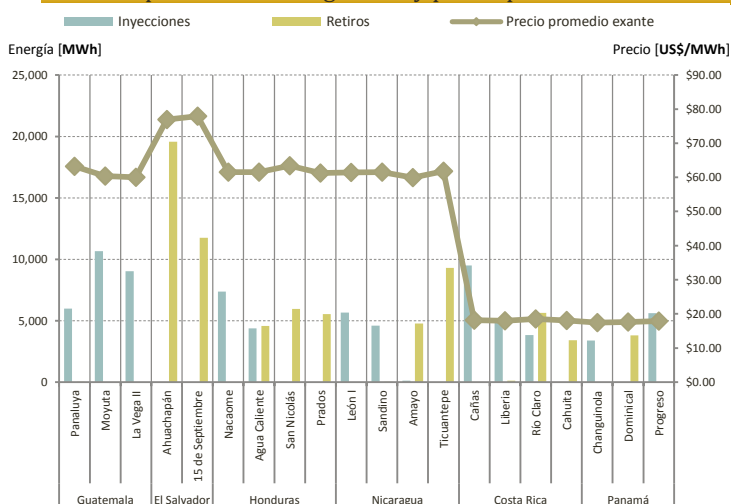

Fuente: Datos de posdespacho de la base de datos del EOR.

Guatemala: intercambios programados y posdespachos al MER

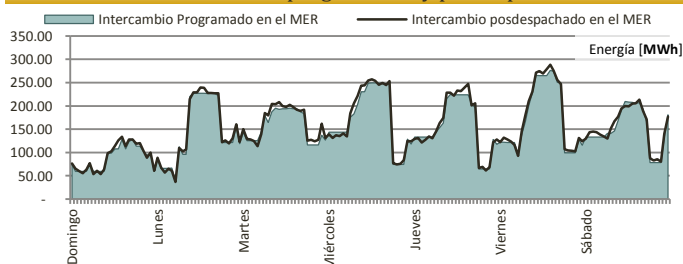


Fuente: Programa y posdespacho diario del AMM.

Guatemala: ofertas de inyección de energía según programación

CF: Contrato Firme

CNFF: Contrato No Firme Físico Flexible

Oportunidad: Ofertas de Oportunidad (Excedentes)

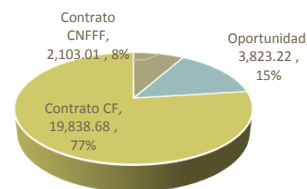

Fuente: Programa diario AMM.

Intercambio programado en la semana			
Intercambio neto [MWh]	25,052.36	Día	Hora
Transacción máxima [MWh]	276.33	06/01/2017	15
Transacción mínima [MWh]	39.09	02/01/2017	6

Intercambio posdespachado en la semana			
Intercambio neto [MWh]	25,677.72	Día	Hora
Transacción máxima [MWh]	288.39	06/01/2017	15
Transacción mínima [MWh]	36.71	02/01/2017	6

Diferencia de volumen de energía entre predespacho y posdespacho al MER: 02.50%

Ofertas de inyección de energía de Guatemala al MER por agente

Nombre de agente	Ofertas en Mercado de Oportunidad Regional [MWh]	Contratos CF [MWh]	Contratos CNFFF [MWh]	Total de las ofertas de energía [MWh]	Energía [MWh]
					Participación [%]
Puerto Quetzal Power Llc	-	7,208.00	-	7,208.00	27.98%
Biomass Energy, S.A.	-	2,447.12	1,884.69	4,331.81	16.81%
Cuestamoras Comercializadora Eléctrica, S.A.	-	4,195.66	68.31	4,263.97	16.55%
Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S. A.	1,389.37	1,959.91	-	3,349.28	13.00%
Hidro Xacbal	-	1,738.80	-	1,738.80	6.75%
Jaguar Energy Guatemala Llc.	172.37	1,160.00	-	1,332.37	5.17%
Empresa De Generacion De Energia Eléctrica Del Inde	856.22	-	-	856.22	3.32%
Hidrotama, S.A.	-	715.00	-	715.00	2.78%
Duke Energy Guatemala Y Cia. S.C.A.	-	414.20	-	414.20	1.61%
Comercializadora Electronova, S.A.	362.74	-	-	362.74	1.41%
Energías del Ocosito, S.A.	288.78	-	-	288.78	1.12%
Comercializadora Eléctrica De Guatemala, S.A.	238.27	-	-	238.27	0.92%
San Diego, S. A.	230.23	-	-	230.23	0.89%
Electro Generacion, S. A.	223.86	-	-	223.86	0.87%
Energias San Jose, S.A.	-	-	150.00	150.00	0.58%
Ingenio Tululá, S. A.	61.38	-	-	61.38	0.24%
Total General	3,823.22	19,838.68	2,103.01	25,764.91	100.00%
Participación	14.84%	77.00%	8.16%	100.00%	

Fuente de datos: Programa diario del AMM.

El contrato tipo CRPS ha dejado de emitirse a partir de diciembre 2015 según Resolución CRIE P-26-2014 y el contrato tipo CF ha entrado en vigencia a partir del 1ero. de enero de 2016 según Resolución CRIE P-46-2015.

Capacidades máximas de transferencia entre áreas de control en el Sistema Eléctrico Regional

Dirección		Fecha de referencia de máximas transferencias reportadas por el EOR: Sabado 07 de Enero del 2017			
Norte a sur		Guatemala + El Salvador + Honduras	Honduras - Nicaragua	Nicaragua - Costa Rica	Costa Rica - Panamá
Banda de demanda					
Mínima		300	200	210	0
Media		300	140	190	0
Máxima		300	150	150	0

Dirección		Fecha de referencia de máximas transferencias reportadas por el EOR: Sabado 07 de Enero del 2017			
Sur a norte		Guatemala + El Salvador + Honduras	Honduras - Nicaragua	Nicaragua - Costa Rica	Costa Rica - Panamá
Banda de demanda					
Mínima		300	210	90	290
Media		220	180	90	230
Máxima		200	90	90	260

Fuente: Máximas Capacidades de Transferencia publicadas por el EOR.

Nota del EOR: "5) Las máximas capacidades de transferencias simultáneas a través del triángulo norte son las indicadas en la tabla... Considerando que se puede dar cualquier combinación de valores de importación simultánea ya sea desde Guatemala o desde el resto del SER..."

Noticias del subsector eléctrico en Centroamérica y extrarregiones

¡Importante! Si usted está interesado en recibir el Monitor Semanal del Mercado Eléctrico Regional a su correo electrónico, puede suscribir [sus datos aquí](#).

Avisos CNEE | El número telefónico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ha cambiado a PBX: 2290-8000.